



III. EM

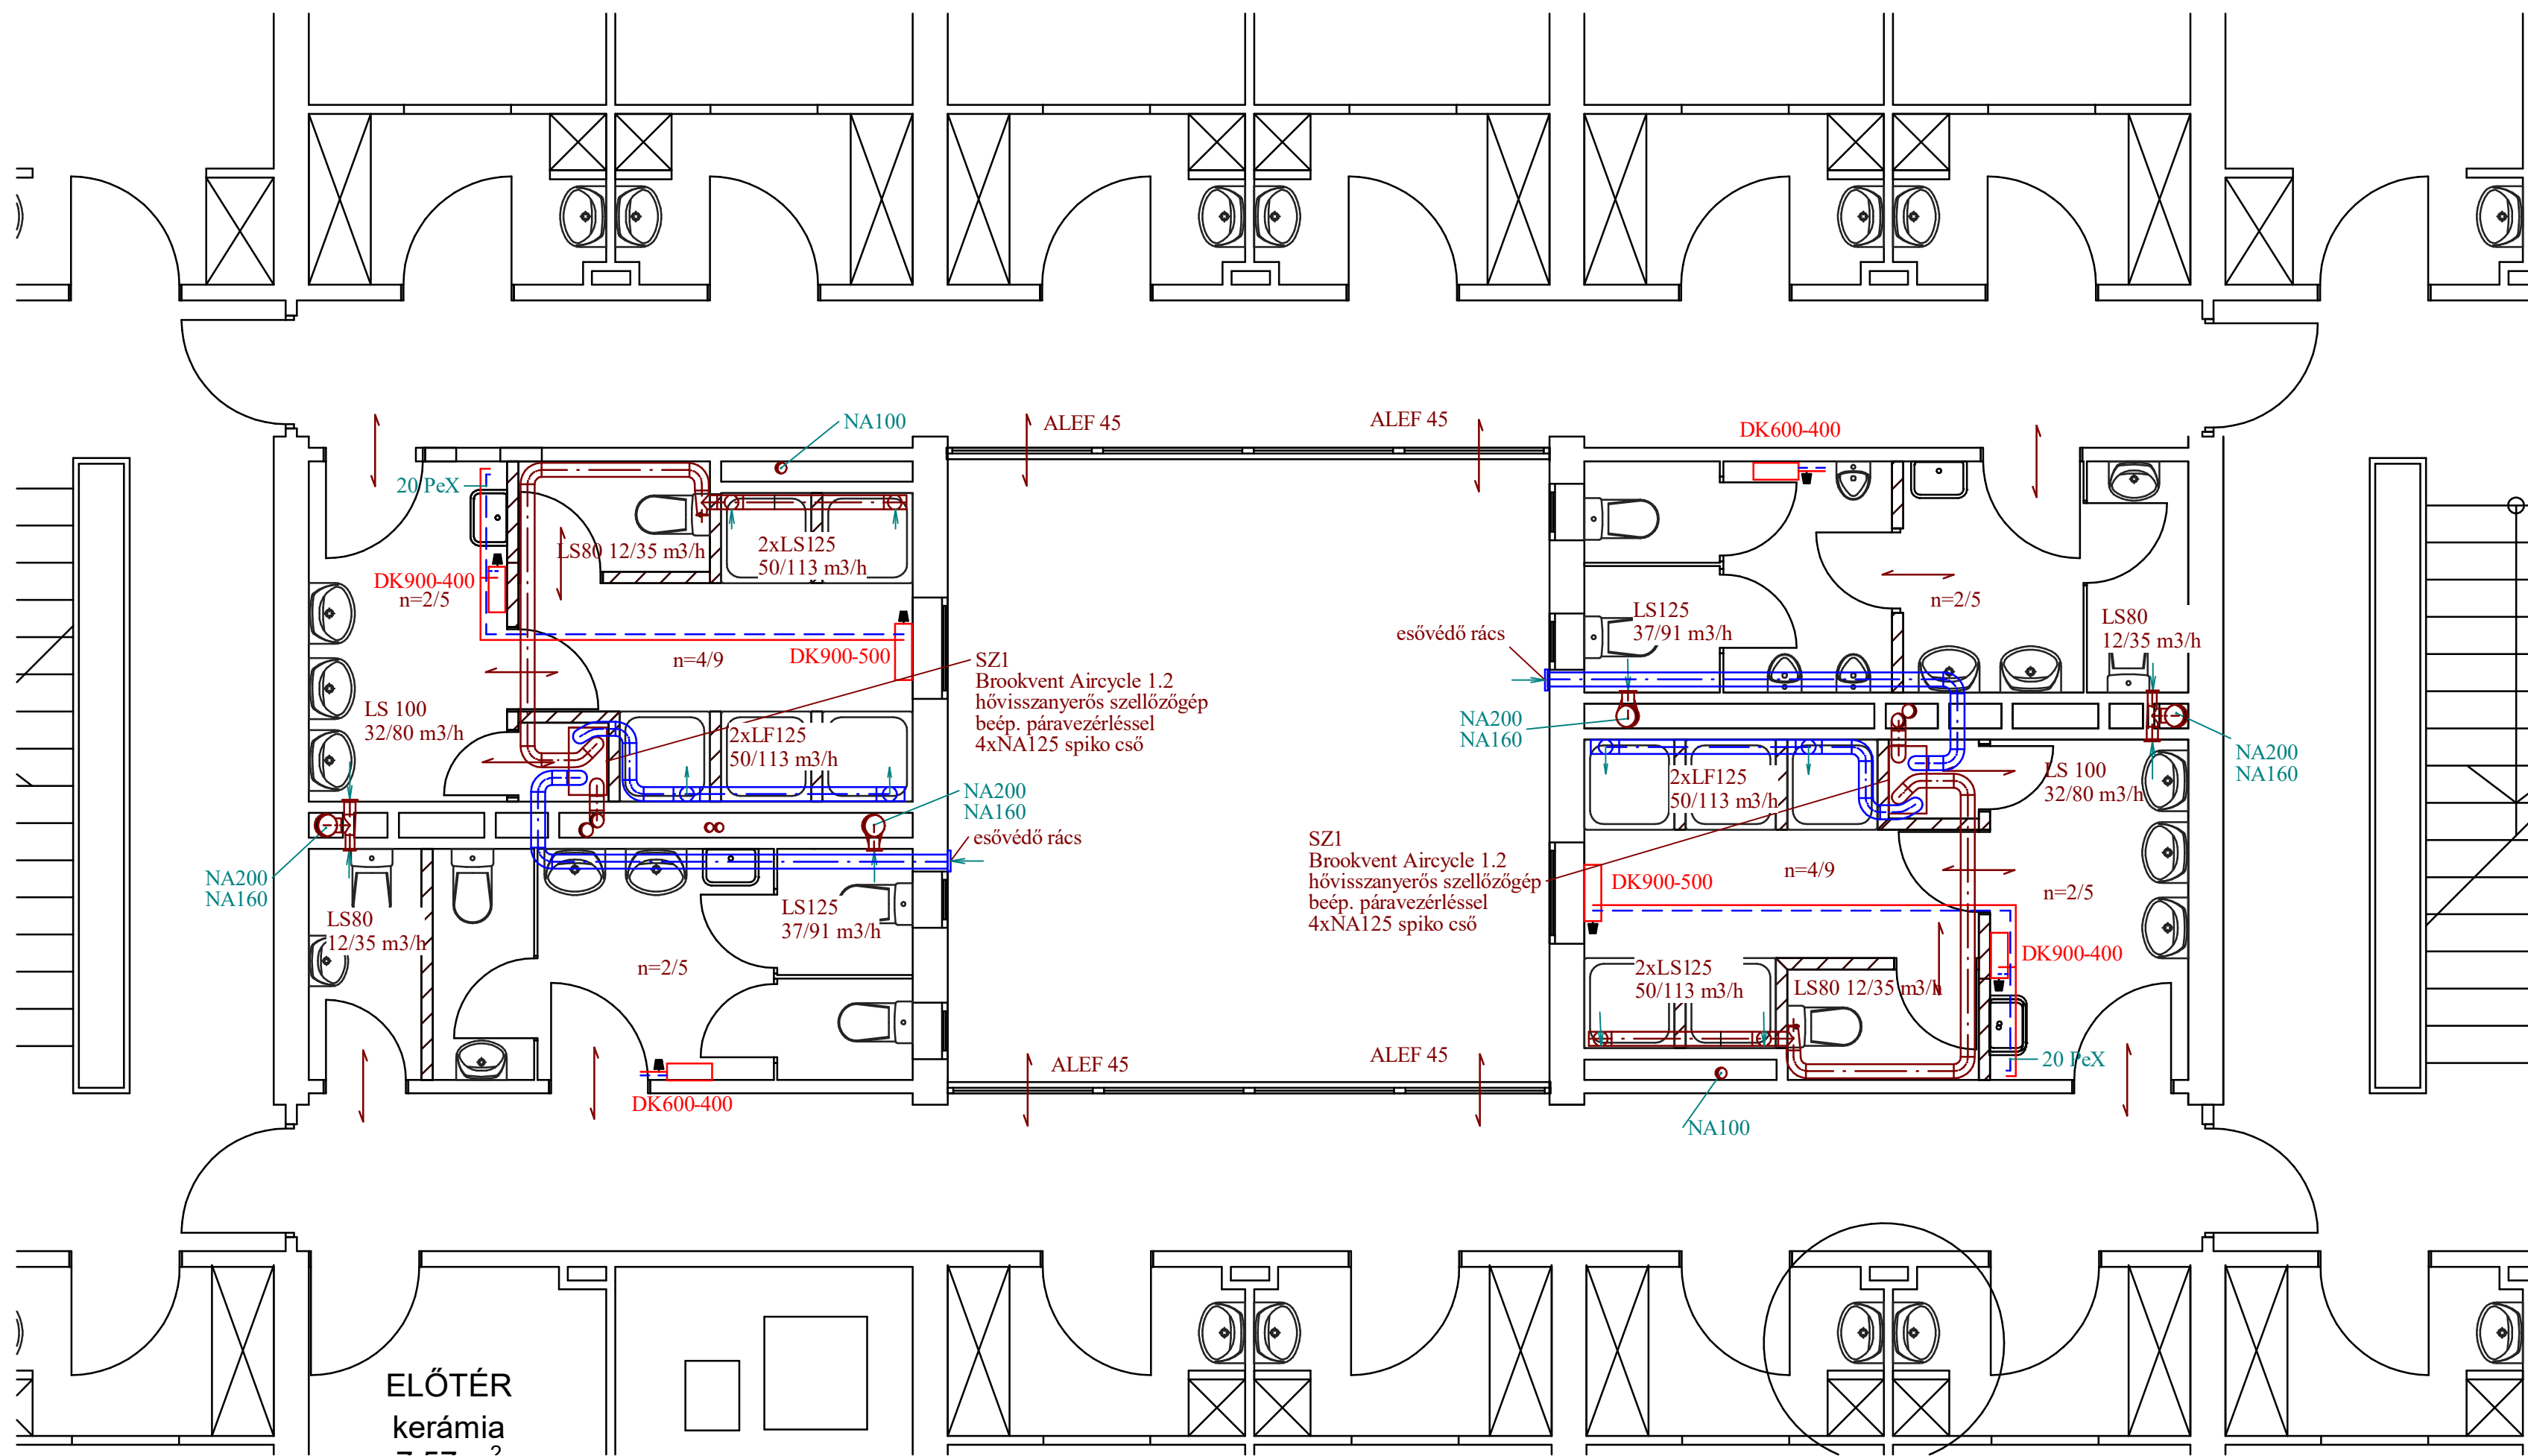

II. EM

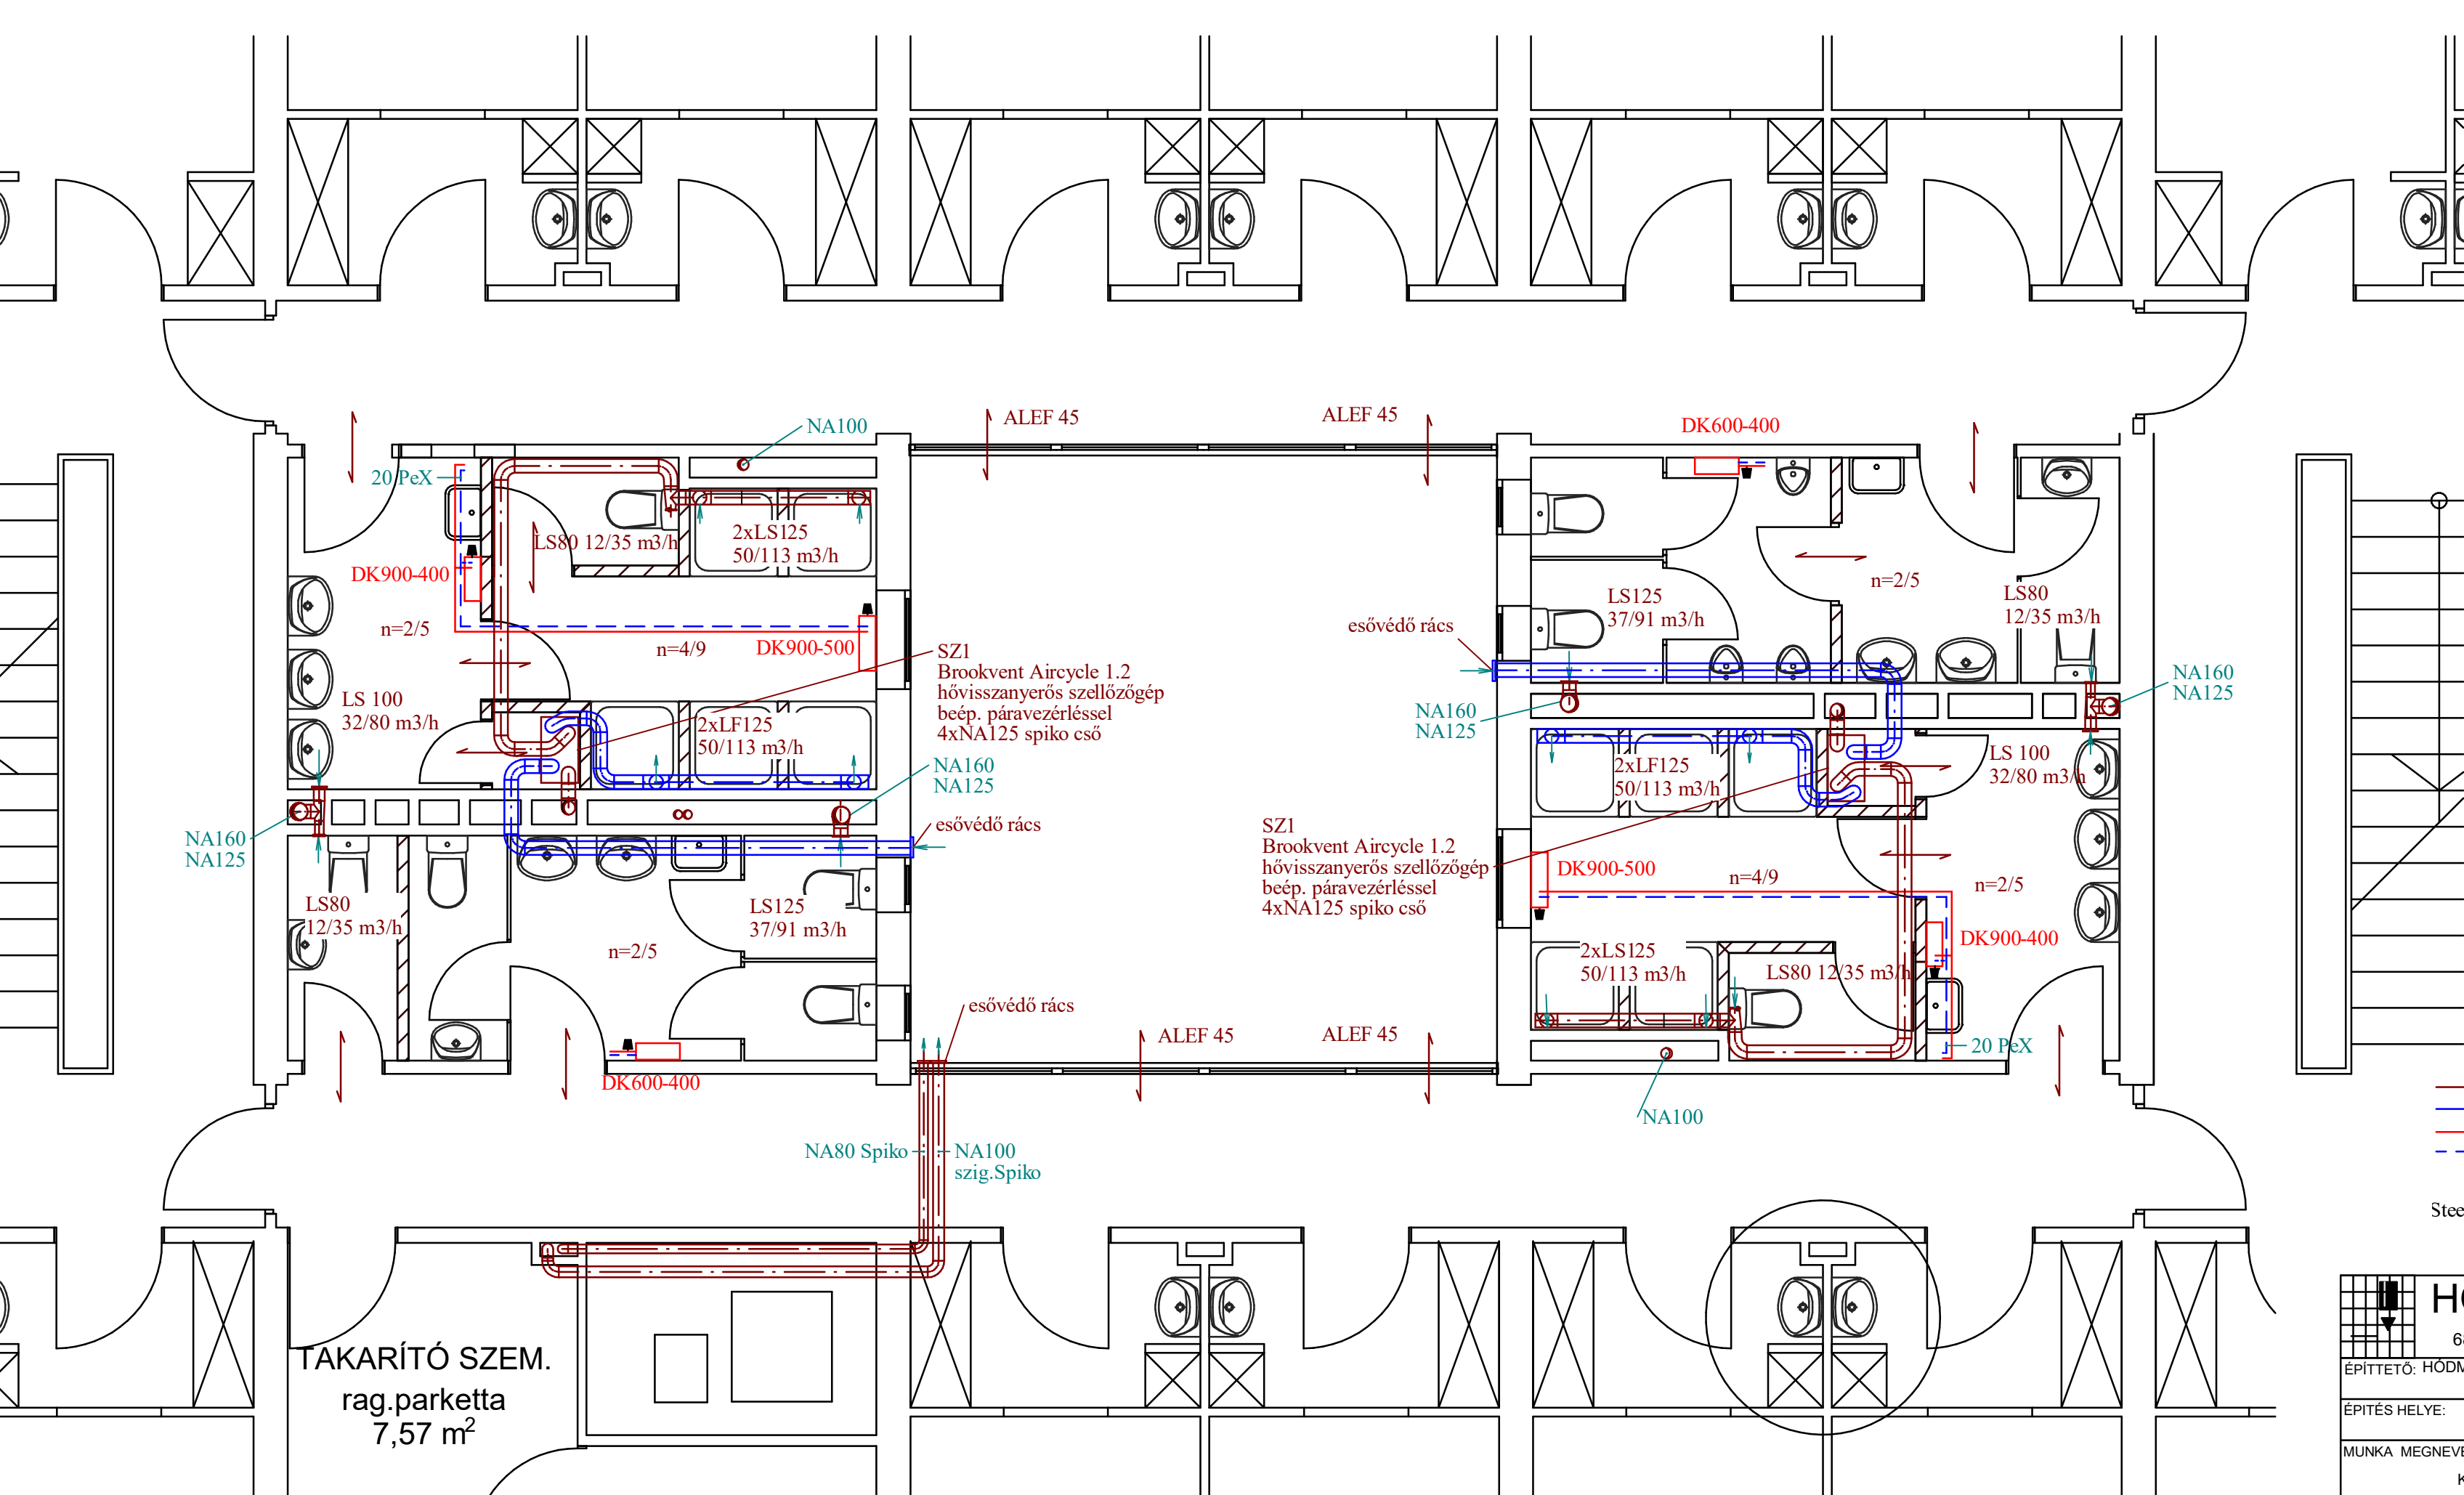

I. EM

Radiátorok 60/40°C fűtővízre méretezve.

DK-600-1200
DK típus, 600 magas, 1200 hosszú
Danfoss RAN +termosztátig
Danfoss RLV előbeállítható
visszatérő szelep

Elszívott levegő vezeték
Friss levegő vezeték
Fűtési előremenő vezeték
Fűtési visszatérő vezeték

Fűtés vezetékek: Hegesztett acél vagy
Steel Pres kívül horganyzott szénacél cső szabadon szerelve

RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS

HŐDTERV Mérmőki Iroda Kft.	
6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 28. Tel.: (62)534-625	
ÉPÍTŐTŐ: HÓDMEZŐVÁSÁRHÉLY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TERVEZŐ: 13500
HÓDMEZŐVÁSÁRHÉLY, KOSSUTH TER 1.	TÖRZSSZ.: 13500
ÉPÍTÉS HELYE: HSZC CSERESNYÉS KÖLLÉGIUMA	MÉRTERARÁNY: M 1:50
HÓDMEZŐVÁSÁRHÉLY, ÖLDALKOSÁR U. 1.	KÉLT: 2017. 03.
MUNKA MEGNEVEZÉSE: KÖLLÉGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA	RAJZSZÁM: 13500
RAJZ MEGNEVEZÉSE: SZELLŐZÉS I., II., III. EM ALAPRAJZ	RAJZSZÁM: 13500
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: FRIEDRICH G. 03-2006	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: FRIEDRICH G. 03-2006
Gsz-2	